



ОБЩИНА ТРЯВНА

Изх. № 1500-310-001/18.05.2016г.

ДО УЧАСТНИЦИТЕ

в открита процедура за избор на изпълнител
на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на СМР и СРР на обекти, заложи в Бюджета на община Трявна за 2016 г.“, разпределени в обособени позиции“

Относно: Запитване за разяснение с Вх.№ 1500–310/14.05.2016 г., получено в община Трявна, отправено от участник в откритата процедура.

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

На основание чл.29, ал.2 от ЗОП, във връзка с постъпило запитване за разяснения по документацията за участие в открита процедура с предмет: „Изпълнение на СМР и СРР на обекти, заложи в Бюджета на община Трявна за 2016 г.“, разпределени в обособени позиции“, обявена в РОП с ID 729986/14.04.2016 г., правим следните разяснения:

➤ **ВЪПРОС №1:**

От документацията в :

Раздел VIII ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, в ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ КЪМ ТЯХ за

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: „Основен ремонт тротоарни настилки в гр. Трявна“ и **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4:** „Основен ремонт тротоарни настилки в гр. Плачковци“

В **Технология за полагане на тротоарните плочки** е записано следното :

„Тротоарните плочки се нареждат върху подложен пласт **от варо-циментов р – р с дебелина 3 / три / см.**“

В Образец Приложение №19 – Ценова оферта, в I. т. 1, която подлежи на оценяване е записано друго: „Направа на нов тротоар от нови бетонови тротоарни плочки 30/30/4 см в гр. Трявна /или в гр. Плачковци /, който да включват разваляне на стар тротоар, изкоп, подравняване, полагане на пясъчна основа, нареждане на нови плочки и обработка на фугата.“ Възниква противоречие в посоченото на двете места от Възложителя.

Моля, Възложителя да посочи кои видове СМР да се калкулират в единичната цена, която подлежи на оценяване, съобразно описаната технология ?

✓ **ОТГОВОР №1:**

Тротоарната настилка ще се изпълнява върху пясъчна основа. Участниците следва да включат в единичната цена за „Направа на нов тротоар от нови бетонови тротоарни плочи 30/30/4 см в гр. Трявна/гр. Плачковци“ дейностите, записани в Приложение №19 – Ценова оферта, а именно: разваляне на стар тротоар, изкоп, подравняване, полагане на пясъчна основа, нареждане на нови плочки с размери 30/30/4 см и обработка на фугата“.

➤ **ВЪПРОС №2:** За **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:** „Реконструкция сгради в кв. 61 за градски пазар“, гр. Трявна:

➤ **ВЪПРОС № 2.1.** Относно подмяна на дограма за сгради 1 и 2, и в документация, и в КСС не е посочено прозорците отваряеми или неотваряеми са ? Записано е по детайл в документацията, но такъв няма приложен.

Моля Възложителят да посочи прозорците отваряеми или неотваряеми са и да представи детайли ?

✓ **ОТГОВОР № 2.1.**

Всички прозорци ще бъдат неотваряеми. Прилагаме детайли – 2 бр.

➤ **ВЪПРОС № 2.2.** Относно варо - циментова мазилка: За фасадната мазилка е посочена дебелина, за вътрешната не е посочена.

Моля, Възложителят да определи дебелина, за да се калкулира коректна цена за вида СМР?

✓ **ОТГОВОР № 2.2.**

Дебелината на вътрешната варо-циментова мазилка е до 2,5 см., като Изпълнителят следва да предвиди и запълване на неравности и фуги между тухлите.

➤ **ВЪПРОС № 2.3.** Относно видовете СМР по страници в КСС: Мярката за видовете СМР е в линейни метри, но няма посочена ширина на страниците. За коректна калкулация на разходите при формиране на единичната цена е задължително да е зададена широчината на страниците.

Моля, Възложителят да определи широчината на страниците за всички посочени видове СМР с тази мярка?

✓ **ОТГОВОР № 2.3.**

На хале №1 – широчината на зидовете е 25 см. Новите прозорци ще бъдат монтирани по средата на зида.

За бояджийските дейности по страниците, Участниците следва да вземат под внимание и дебелината на мазилката.

За съществуващите прозорци, на които ще се сменят само стъклата, Участниците могат да вземат точни размери от място при оглед на обекта.

На хале №2 – широчината на зидовете е 40 см. Новите прозорците ще бъдат монтирани по средата на зида.

За бояджийските дейности по страниците, Участниците следва да вземат под внимание и дебелината на мазилката.

За съществуващите прозорци, на които ще се сменят само стъклата, Участниците могат да вземат точни размери от място при оглед на обекта.

➤ **ВЪПРОС № 2.4.**

Под описанието на видовете СМР за всяка сграда е записано следното:

„Изпълнителят следва да влага строителни материали с маркировка за съответствие (СЕ), които отговарят на изискванията в Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и да са придружени с: Декларации за експлоатационни показатели, издадени по реда на Регламент № 305/2011 на Европейския парламент и съвета от 9 март 2011 г.

или с Декларации за характеристиките на строителния продукт, изготвени на български език (при липса на хармонизирани стандарти за продукти).

Да се приложат техническите карти на всеки един от влаганите продукти и да се спазват указанията, заложените в тях и на етикетите.“

В Раздел X Приложения: Списък на документите съдържащи се в офертата /Образец/ в т.9 се изисква прилагането на „Заверени от участника копия на сертификати за съответствие на влаганите материали“.

В кой етап от обществената поръчка – при подготовка на офертата за участие в открита процедура или след като се извърши реалното строителство ще се прилагат технически карти на строителните материали ?

И ако се изискват при подготовка на офертата, моля Възложителя да изброи конкретно списък на строителните материали, които да са с технически карти, тъй като не всички строителни продукти съгласно нормативната уредба в българското законодателство уреждаща тази материя изисква издаването на такива при производството или продажба?

✓ **ОТГОВОР №3:**

В офертата си, участниците следва да представят копия на сертификати за съответствие на влаганите материали или еквивалентни документи, доказващи съответствието на участника с изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката.


Технически карти на строителните материали ще бъдат изисквани от Изпълнителя в хода на строителството.

С уважение,

ДОНЧО ЗАХАРИЕВ
Кмет на община Трявна




Деталь №1

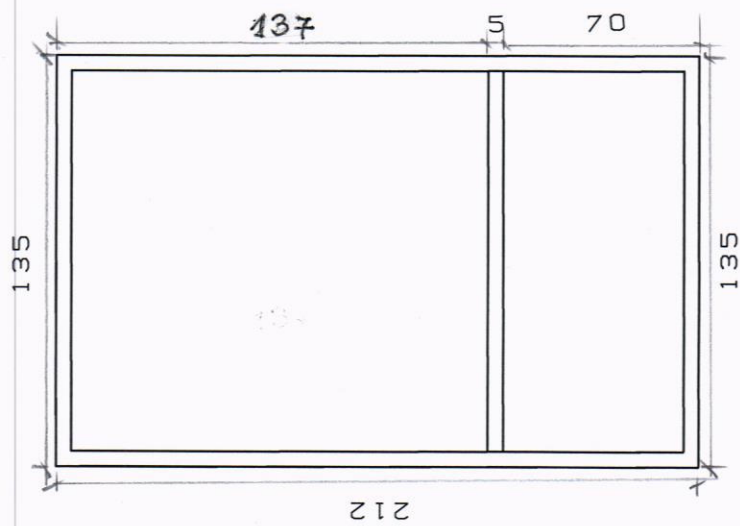

M 1:25

Приложение №1

Деталь №2

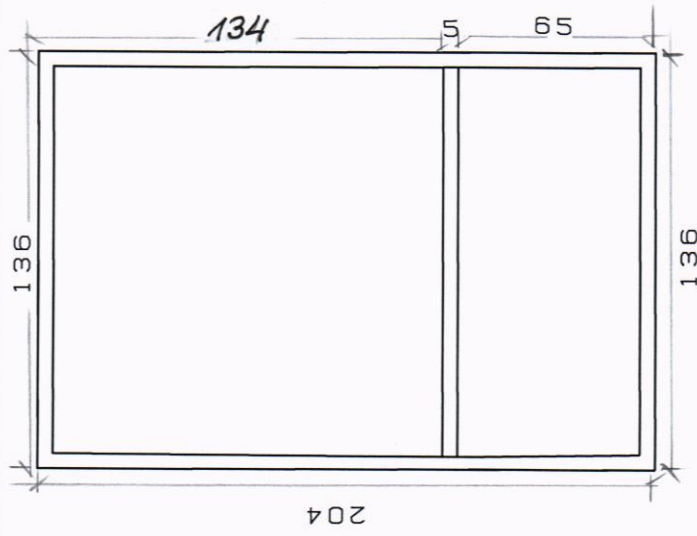

M 1:25